

平均値+ (3×標準偏差) 最高値
 平成21～30年度 (蛍光ガラス線量計) 平均値
 最低値
 平均値- (3×標準偏差) 最低値
 令和元年度 (蛍光ガラス線量計)

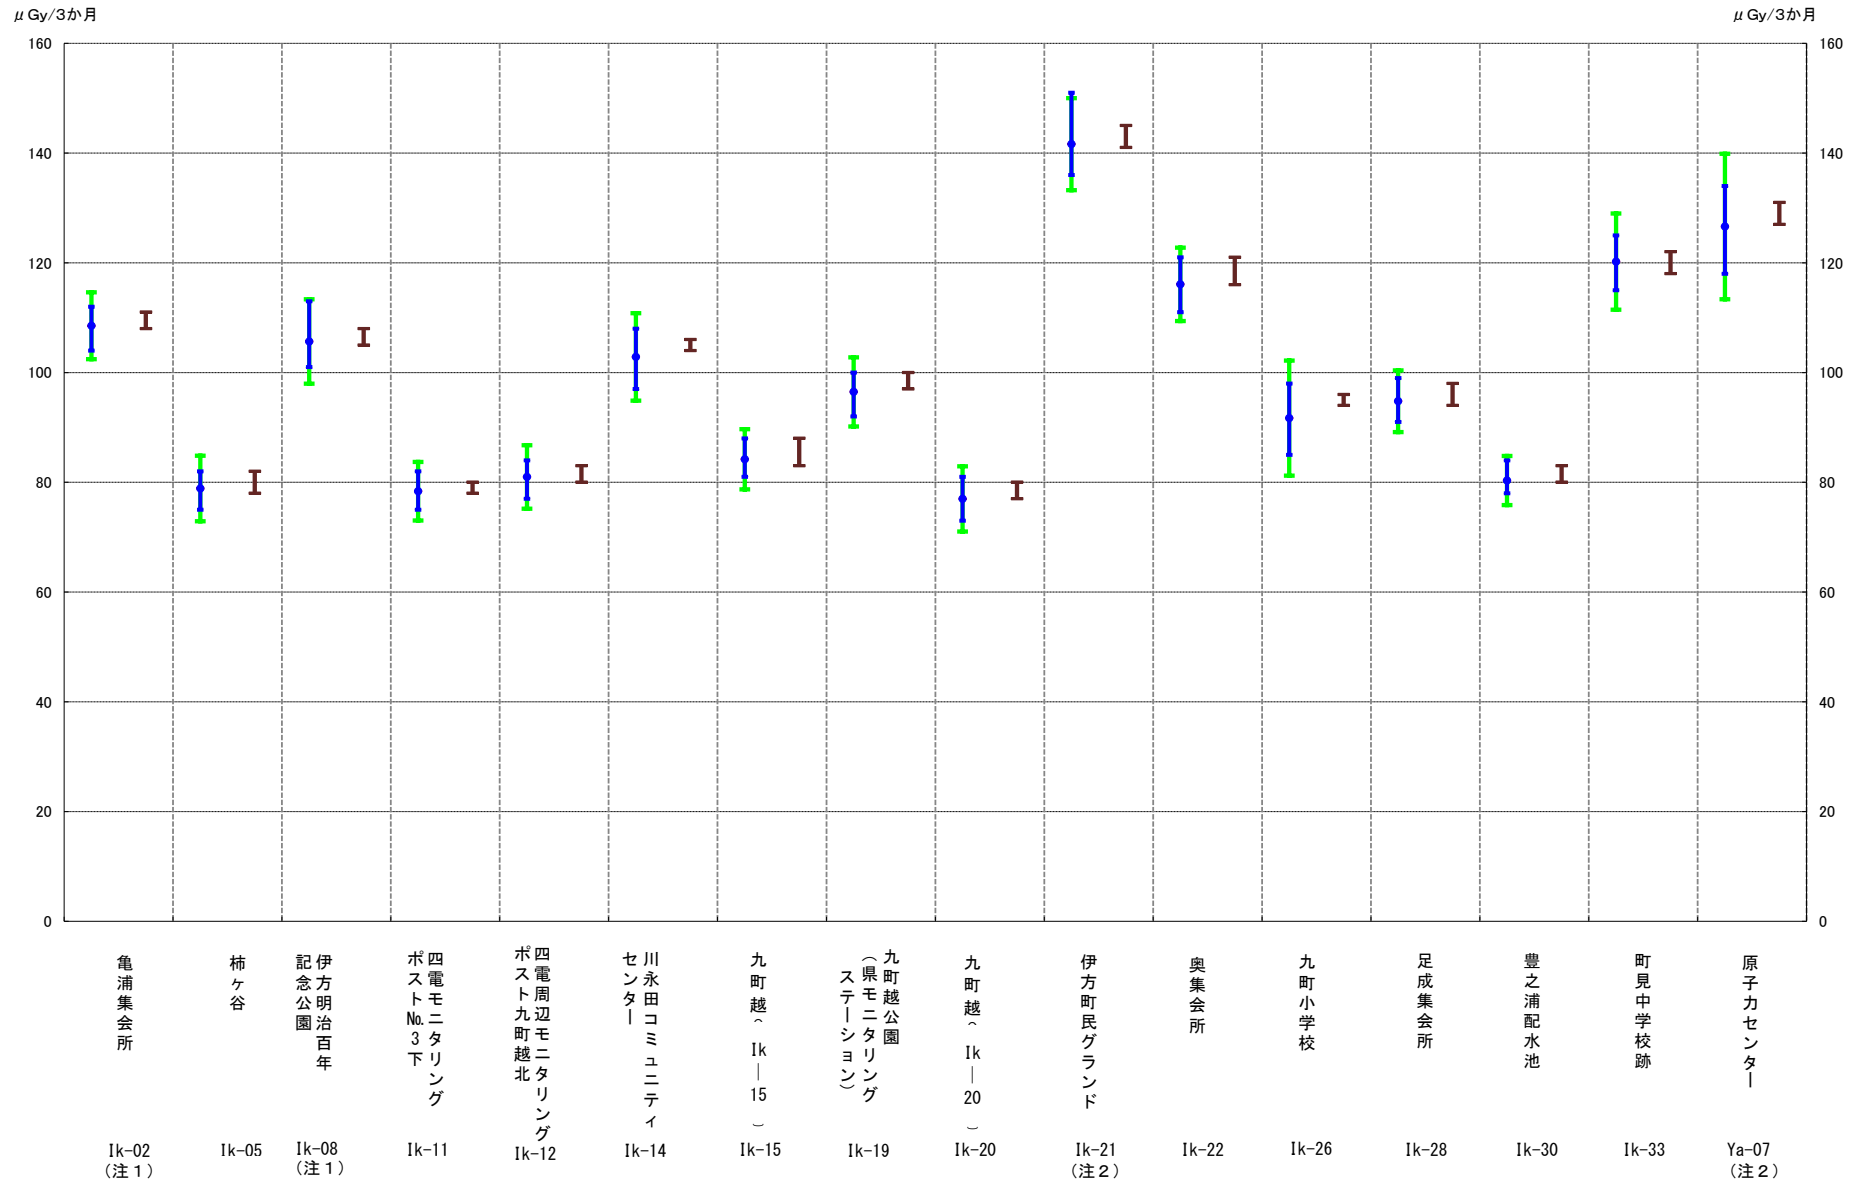


図1 積算線量測定結果の過去における測定値との比較図 (愛媛県測定分)

(注1) 地点番号1k-02は平成27年度第2・四半期から、地点番号1k-08は平成22年度第1・四半期から地点を変更

(注2) 地点番号Ya-07は平成22年度第3・四半期から、地点番号1k-21は平成25年度第1・四半期から新規追加

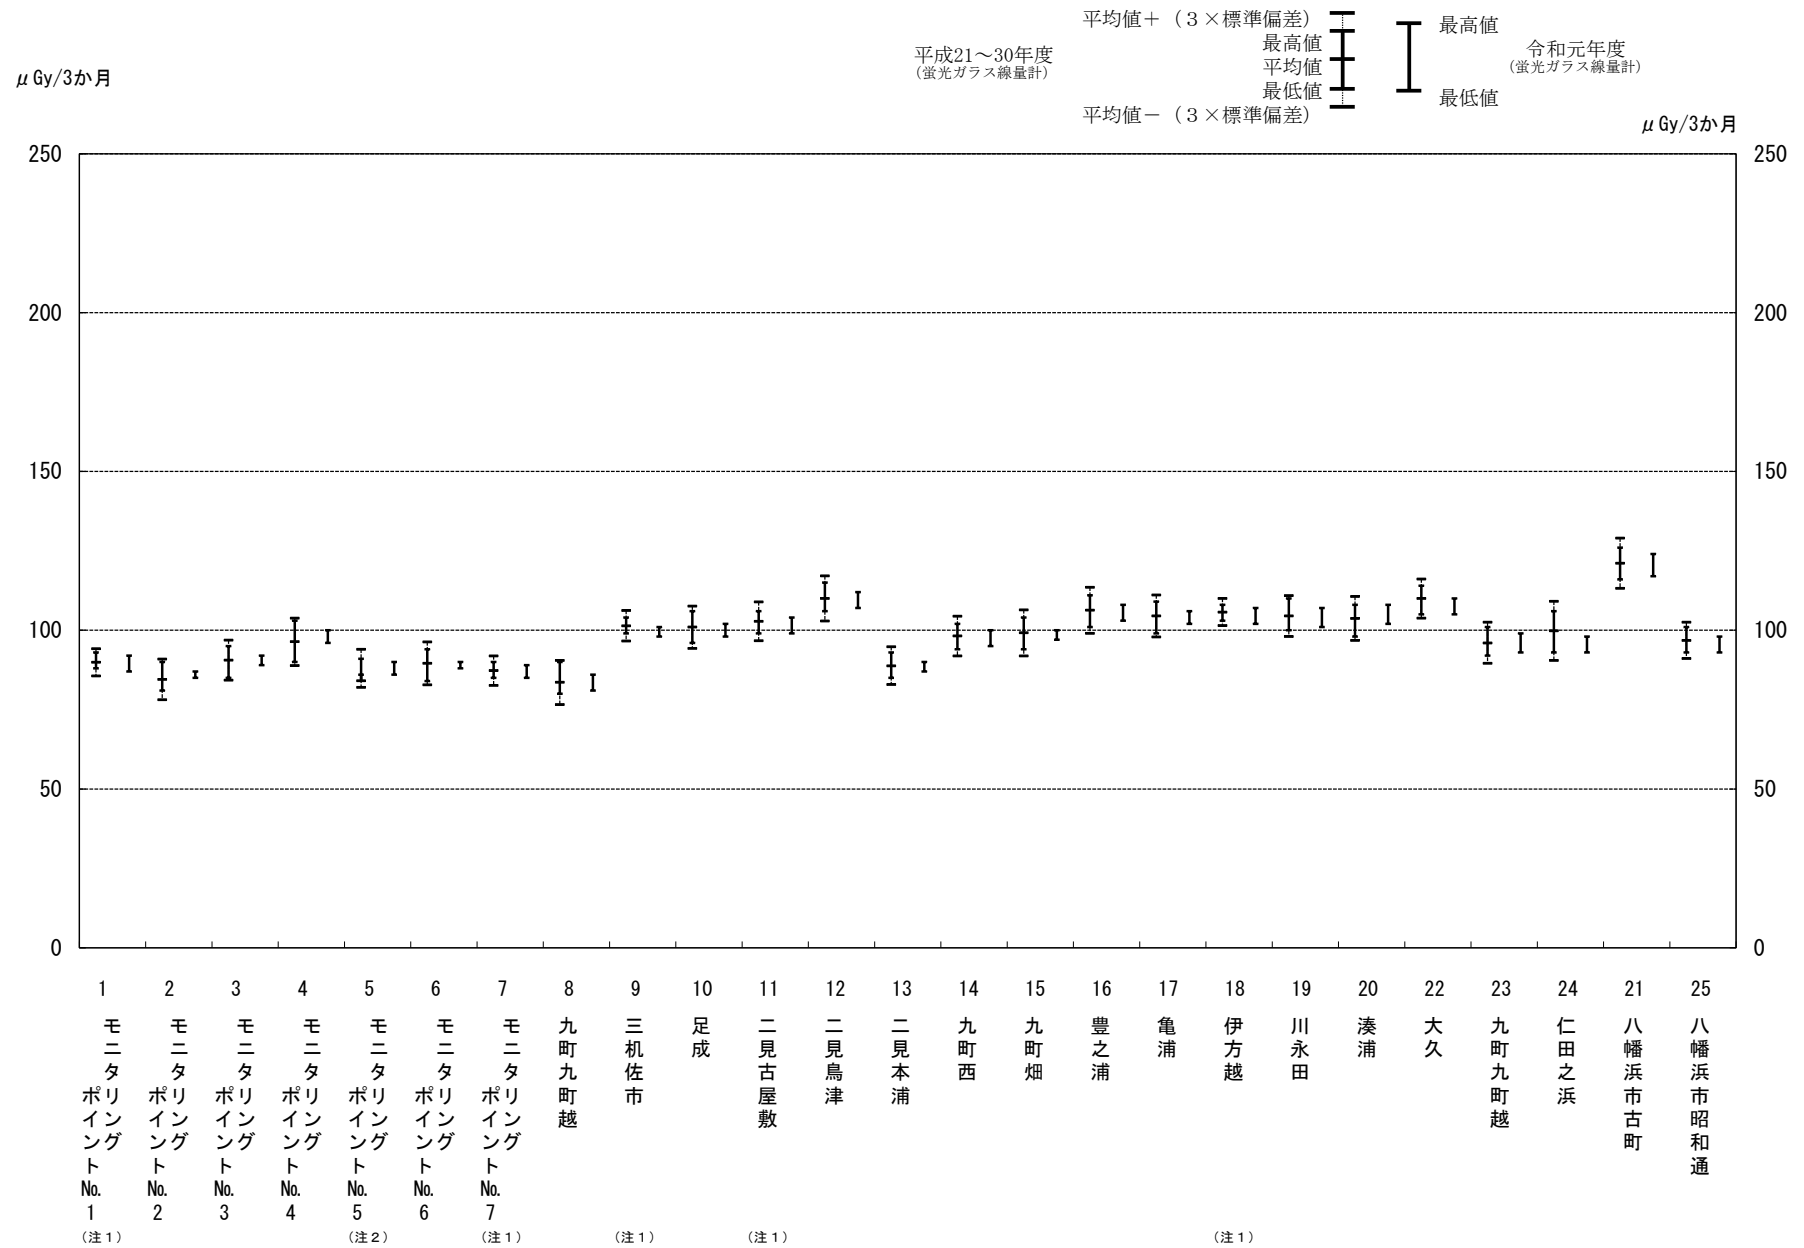


図2 積算線量測定結果の過去における測定値との比較図（四国電力㈱測定分）

(注1) 地点番号1は防火帯設置工事に伴い平成27年度第3・四半期から、地点番号7は柿ヶ谷土捨場工事に伴い平成28年度第2・四半期から、地点番号9は電柱取替工事に伴い平成29年度第1・四半期から、地点番号11は電柱取替工事に伴い平成28年度第1・四半期から、地点番号18は平成25年度第4・四半期から地点を変更
 (注2) 地点番号5は周辺道路工事に伴い平成29年度第4・四半期から周辺環境が変化