

令和6年7月12日  
四国電力株式会社

## 伊方発電所3号機 定期事業者検査に伴う蒸気の排気のお知らせ

伊方発電所3号機は、令和6年7月19日から第17回定期事業者検査に入りますが、プラント停止操作に伴い、下記の期間、蒸気を排気する場合があります。

なお、これらの蒸気の排気は音の発生を伴うものがあることから、周辺地域の皆さまが蒸気の排気と音に不安を感じられないよう、念のためにお知らせするものです。

今後とも、伊方発電所の運営に対しまして、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 蒸気の排気期間（予定）

##### （1）補助ボイラ運転に伴う排気

・連続運転中※ ～ 令和6年10月17日（木）

※令和5年6月12日公表済

##### （2）2次系ブローダウンタンク排気管からの排気

・令和6年7月18日（木）～ 令和6年7月22日（月）

##### （3）主蒸気逃がし弁排気管からの排気

・令和6年7月19日（金）～ 令和6年7月20日（土）

#### 2. 蒸気の排気箇所

別紙「伊方発電所3号機 蒸気排気箇所配置図」のとおり


#### 3. 弊社連絡先

伊方発電所 総務広報部 広報課

電話番号：0894-39-1701

（平日：9：00～17：00）

以上

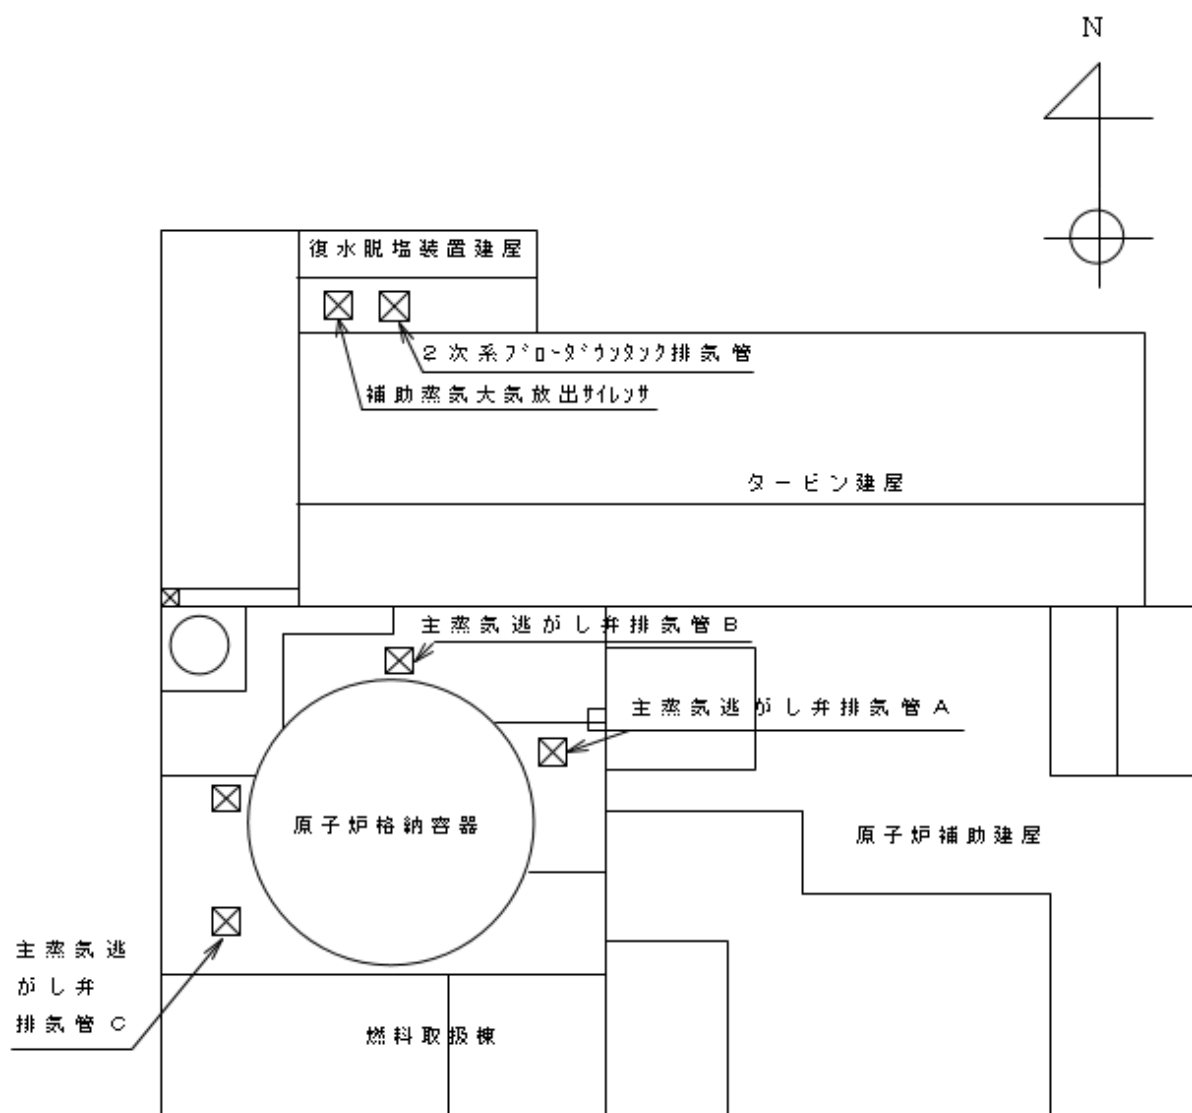

伊方発電所3号機 蒸気排気箇所配置図